

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград(844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград(4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Нов город (831)429-08-12
Новокузнецк (384)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел(4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза(8412)22-31-16
Пермь(3 2)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец(8202)49-02-64
Ярославль(4852)69-52-93

сайт: www.ztp.nt-rt.ru || единый адрес: zpt@nt-rt.ru

Завод трансформаторных подстанций

КТП-ТВ Оптима. Технические характеристики

Киосковые подстанции "Оптима" тупиковые, с воздушным вводом

КТП-ТВ 25/10/0,4, 25/6/0,4 "Оптима"
КТП-ТВ 40/10/0,4, 40/6/0,4 "Оптима"
КТП-ТВ 63/10/0,4, 63/6/0,4 "Оптима"
КТП-ТВ 100/10/0,4, 100/6/0,4 "Оптима"
КТП-ТВ 160/10/0,4, 160/6/0,4 "Оптима"
КТП-ТВ 250/10/0,4, 250/6/0,4 "Оптима"
КТП-ТВ 400/10/0,4, 400/6/0,4 "Оптима"
КТП-ТВ 630/10/0,4, 630/6/0,4 "Оптима"
КТП-ТВ 1000/10/0,4, 1000/6/0,4 "Оптима"

Трансформаторная подстанция КТП-ТВ 25/10(6)/0,4 "Оптима"

Комплектная трансформаторная подстанция с воздушным типом ввода высоковольтного кабеля, с тупиковым типом присоединения подстанции к электросети.

Подстанции КТП-ТВ "Оптима", мощностью 25 кВА, могут выпускаться с разным номинальным напряжением: КТП-ТВ 25/10/0,4 или КТП-ТВ 25/6/0,4.

В подстанции установлен силовой трансформатор, мощностью 25 кВА.

Технический осмотр и обслуживание происходит снаружи.

Состоит из силовых трансформаторов, распределительного устройства РУ, устройства автоматического управления и защиты, а также вспомогательных сооружений.

Установлено коммутационное оборудование – рубильники или автоматические выключатели.

Габаритные размеры КТП-ТВ 25/10/0,4 "Оптима"

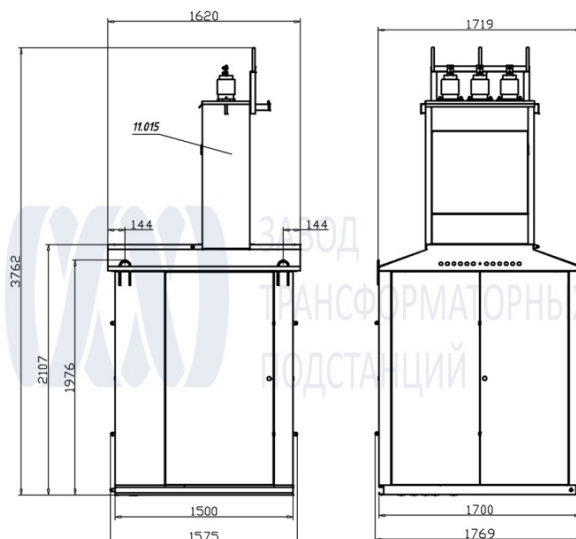


Схема электрическая принципиальная для КТП-ТВ "Оптима" 25/6/0,4


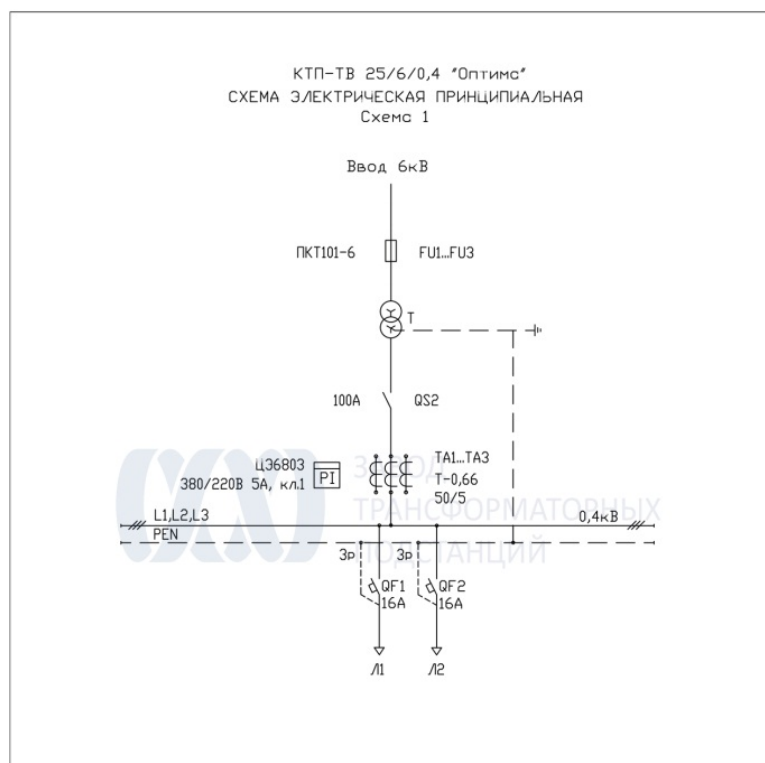


Схема электрическая принципиальная для КТП-ТВ "Оптима" 25/10/0,4

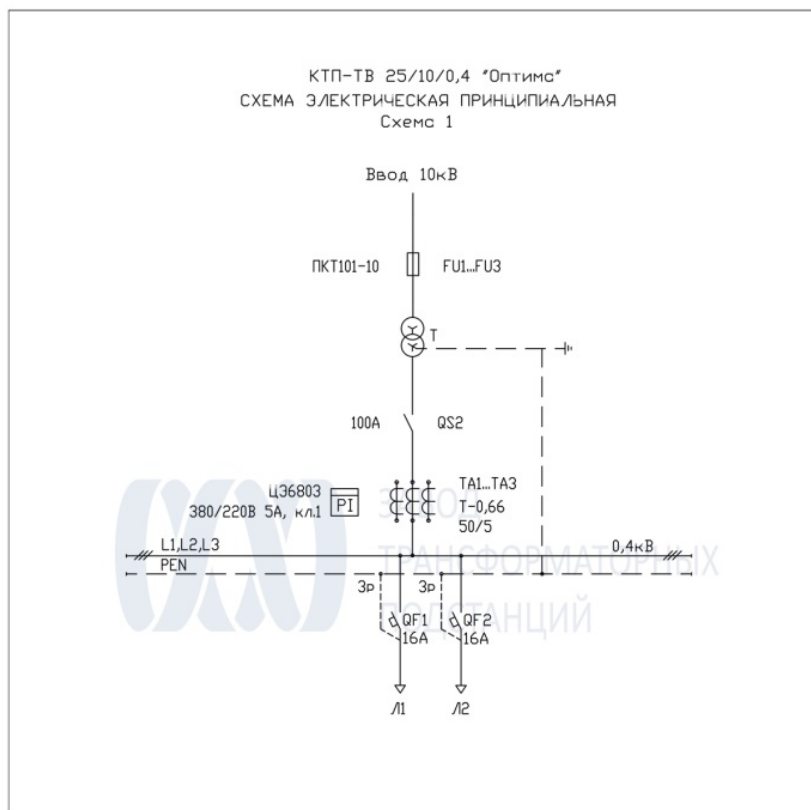

Основные характеристики:

Конструктивное исполнение	киосковая
Условное обозначение	КТП-ТВ
Электрическая схема	тупиковая
Способ установки	стационарная
Число трансформаторов	однотрансформаторная
Выполнение высоковольтного ввода	воздушный
Выполнение выводов отходящих линий на стороне НН	воздушный/кабельный
Выполнение нейтрали трансформатора на стороне НН	глухозаземленная, с изолированной нейтралью (по спец. заказу)
Uвн/Uнн, В	10(6)/0,4
Мощность силового трансформатора, кВА	25кВА

Трансформаторная подстанция КТП-ТВ 40/10(6)/0,4 "Оптимa"

КТП с кабелем воздушного типа ввода и с тупиковым типом присоединения подстанции.

Подстанции КТП-ТВ "Оптим", мощностью 40 кВА, могут выпускаться с разным номинальным напряжением: КТП-ТВ 40/10/0,4 или КТП-ТВ 40/6/0,4.

Является цельным металлическим корпусом, внутри которого расположен трансформатор, мощностью 40 кВА.

Обслуживание и осмотр КТП производится снаружи.

Внутри подстанции расположены распределительное устройство РУ, вспомогательные сооружения, силовой трансформатор и устройство автоматического управления и защиты. Имеется коммутационное оборудование – рубильники или автоматические выключатели.

Трансформаторная подстанция КТП-ТВ 40/10(6)/0,4 "Оптима"

КТП с кабелем воздушного типа ввода и с тупиковым типом присоединения подстанции. Подстанции КТП-ТВ "Оптима", мощностью 40 кВА, могут выпускаться с разным номинальным напряжением: КТП-ТВ 40/10/0,4 или КТП-ТВ 40/6/0,4.

Является цельным металлическим корпусом, внутри которого расположен трансформатор, мощностью 40 кВА.

Обслуживание и осмотр КТП производится снаружи.

Внутри подстанции расположены распределительное устройство РУ, вспомогательные сооружения, силовой трансформатор и устройство автоматического управления и защиты. Имеется коммутационное оборудование – рубильники или автоматические выключатели.

Габаритные размеры КТП-ТВ 40/10/0,4 "Оптима"

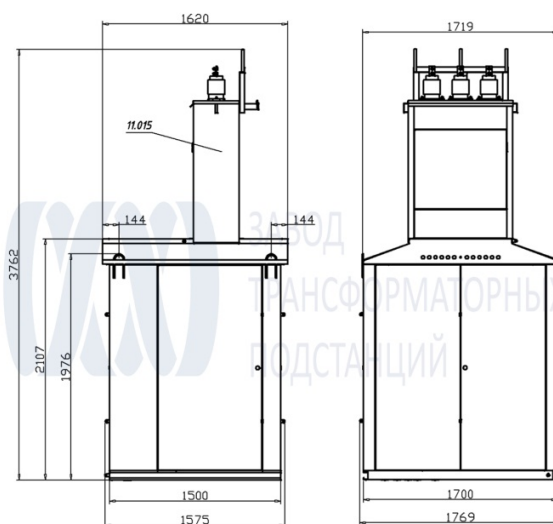


Схема электрическая принципиальная для КТП-ТВ "Оптима" 40/6/0,4


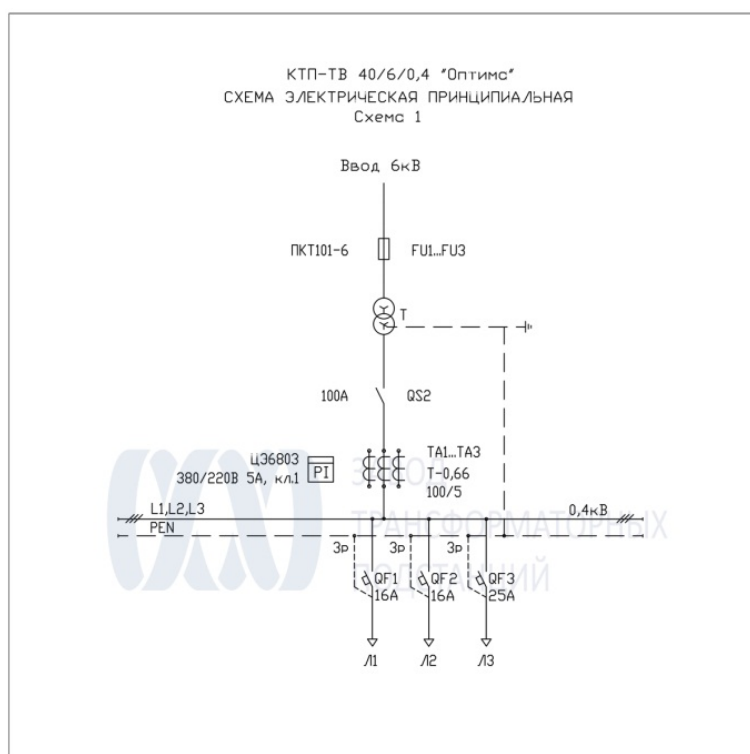


Схема электрическая принципиальная для КТП-ТВ "Оптима" 40/10/0,4

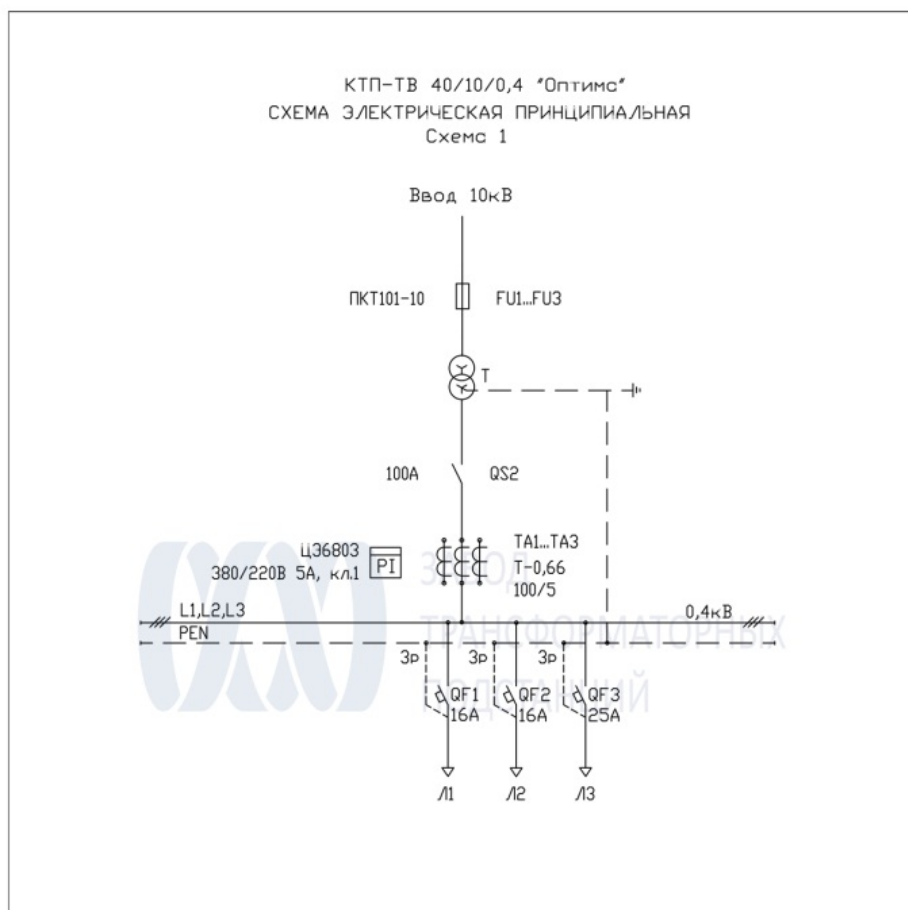

Основные характеристики:

Конструктивное исполнение	киосковая
Условное обозначение	КТП-ТВ
Электрическая схема	тупиковая
Способ установки	стационарная
Число трансформаторов	однотрансформаторная
Выполнение высоковольтного ввода	воздушный
Выполнение выводов отходящих линий на стороне НН	воздушный/кабельный
Выполнение нейтрали трансформатора на стороне НН	глухозаземленная, с изолированной нейтралью (по спец. заказу)
Uвн/Uнн, В	10(6)/0,4
Мощность силового трансформатора, кВА	40кВА

Трансформаторная подстанция КТП-ТВ 63/10(6)/0,4 "Оптимa"

Комплектная трансформаторная подстанция с воздушным типом ввода высоковольтного кабеля, с тупиковым типом присоединения подстанции к электросети. Подстанция является корпусом для силового трансформатора, мощность которого 63 кВА. Технический осмотр и обслуживание происходит снаружи.

Состоит из силового трансформатора, распределительного устройства РУ, устройства автоматического управления и защиты, а также вспомогательных сооружений.

Установлено коммутационное оборудование – рубильники или автоматические выключатели.

Габаритные размеры КТП-ТВ 63/10/0,4 "Оптимa"

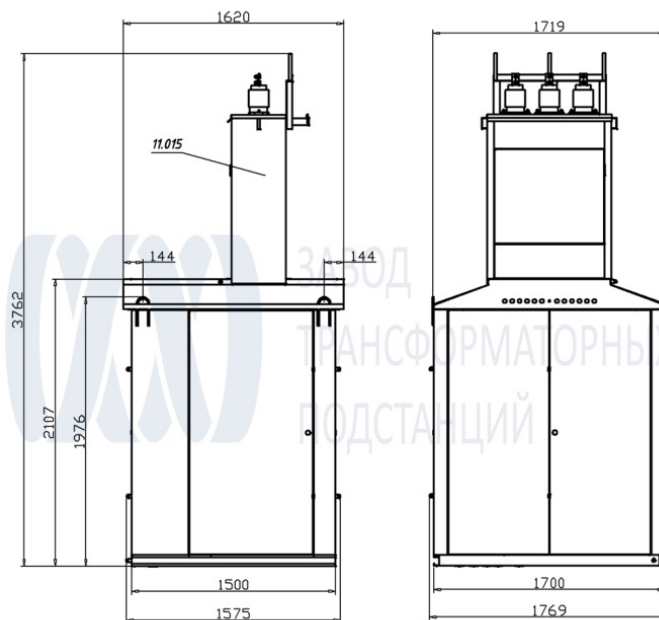


Схема электрическая принципиальная для КТП-ТВ "Оптимa" 63/6/0,4


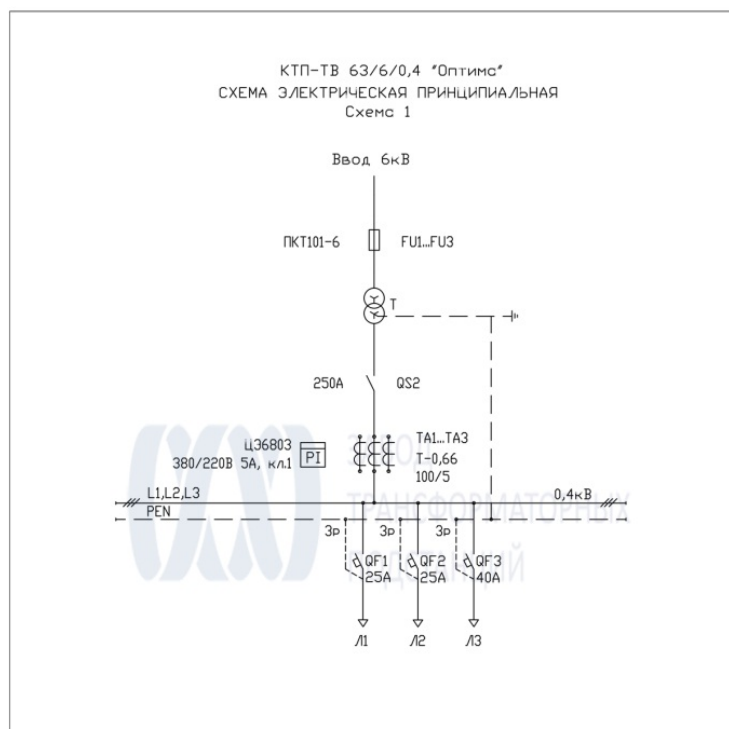


Схема электрическая принципиальная для КТП-ТВ "Оптимa" 63/10/0,4

КТП-ТВ 63/10/0,4 "Оптимa"
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПАЛЬНАЯ
Схема 1

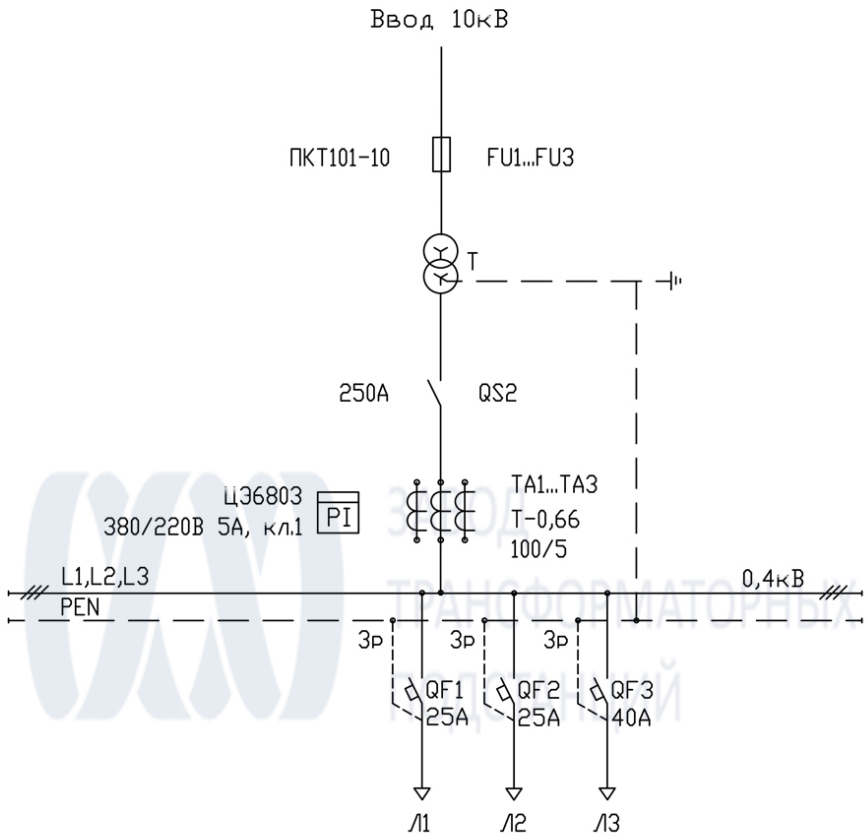

Трансформаторная подстанция КТП-ТВ 100/10(6)/0,4 "Оптимa"

КТП с кабелем воздушного типа ввода и с тупиковым типом присоединения подстанции. Является цельным металлическим корпусом, внутри которого расположен трансформатор, мощностью 100 кВА.

Обслуживание и осмотр КТП производится снаружи.

Внутри подстанции расположены распределительное устройство РУ, вспомогательные сооружения, силовой трансформатор и устройство автоматического управления и защиты.

Имеется коммутационное оборудование – рубильники или автоматические выключатели.

Габаритные размеры КТП-ТВ 100/10/0,4 "Оптимa"

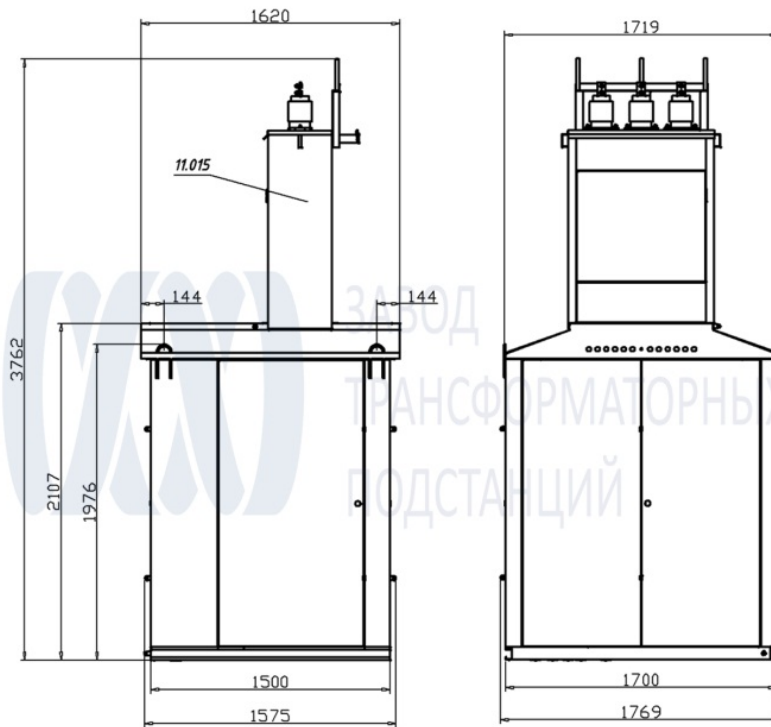


Схема электрическая принципиальная для КТП-ТВ "Оптима" 100/6/0,4


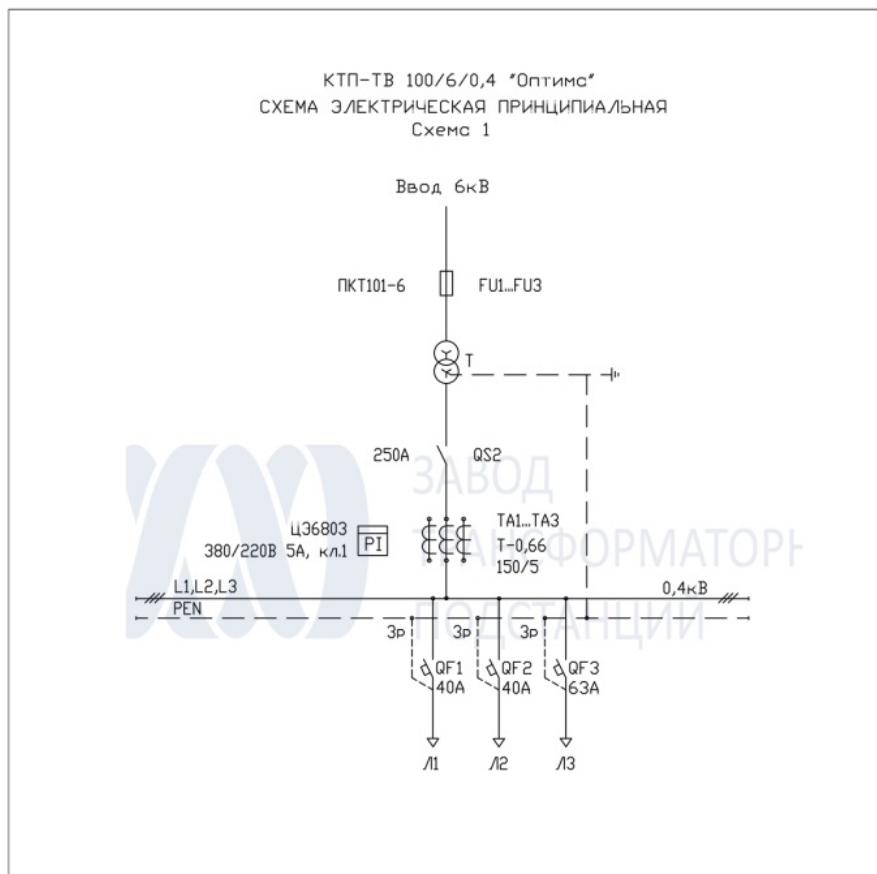


Схема электрическая принципиальная для КТП-ТВ "Оптима" 100/10/0,4

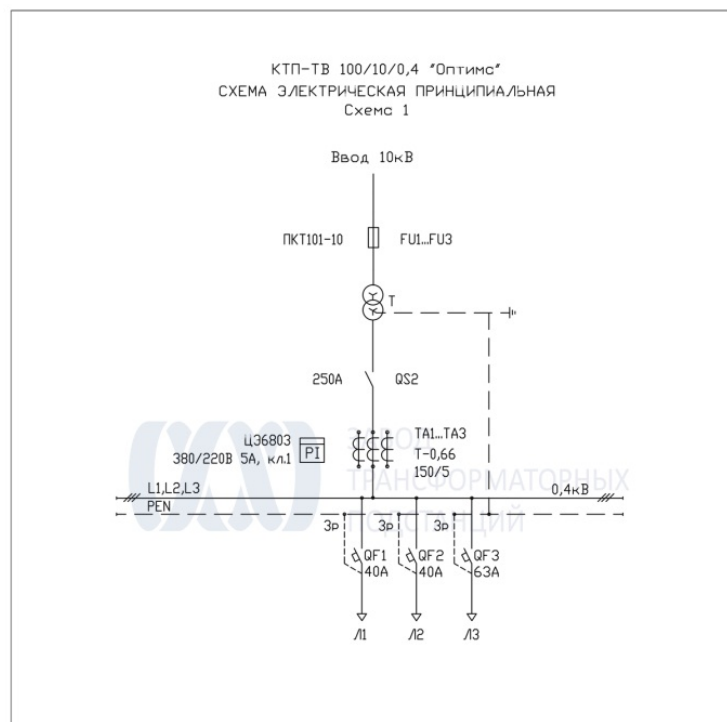

Основные характеристики:

Конструктивное исполнение	киосковая
Условное обозначение	КТП-ТВ
Электрическая схема	тупиковая
Способ установки	стационарная
Число трансформаторов	однотрансформаторная
Выполнение высоковольтного ввода	воздушный
Выполнение выводов отходящих линий на стороне НН	воздушный/кабельный
Выполнение нейтрали трансформатора на стороне НН	глухозаземленная, с изолированной нейтралью (по спец. заказу)
Uвн/Uнн, В	10(6)/0,4
Мощность силового трансформатора, кВА	100кВА

Трансформаторная подстанция КТП-ТВ 160/10(6)/0,4 "Оптима"

Комплектная трансформаторная подстанция с воздушным типом ввода высоковольтного кабеля, с тупиковым типом присоединения подстанции к электросети. Подстанции КТП-ТВ "Оптима", мощностью 160 кВА, могут выпускаться с разным номинальным напряжением: КТП-ТВ 160/10/0,4 или КТП-ТВ 160/6/0,4.

Подстанция является корпусом для силового трансформатора, мощность которого 160 кВА. Технический осмотр и обслуживание происходит снаружи.

Состоит из силового трансформатора, распределительного устройства РУ, устройства автоматического управления и защиты, а также вспомогательных сооружений.

Установлено коммутационное оборудование – рубильники или автоматические выключатели.

Габаритные размеры КТП-ТВ 160/10/0,4 "Оптима"

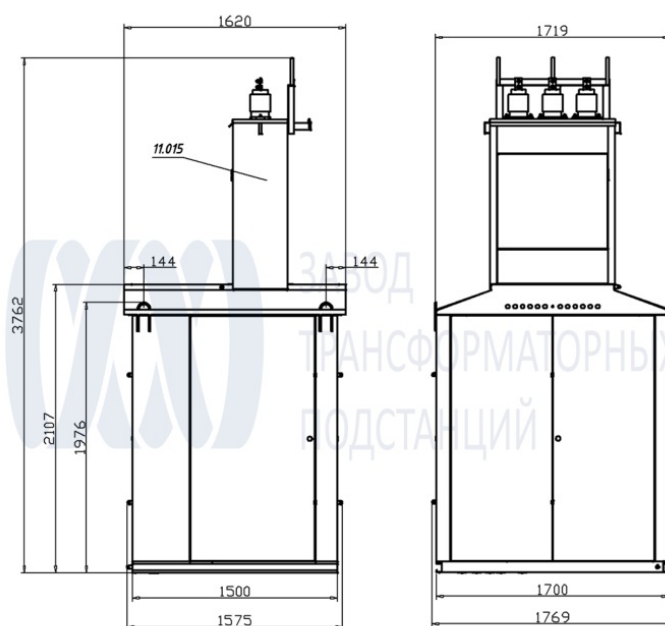


Схема электрическая принципиальная для КТП-ТВ 160/6/0,4


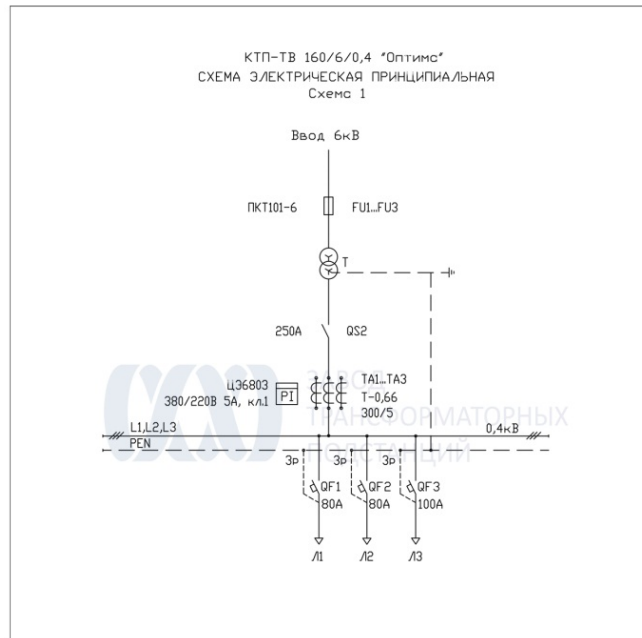


Схема электрическая принципиальная для КТП-ТВ 160/10/0,4

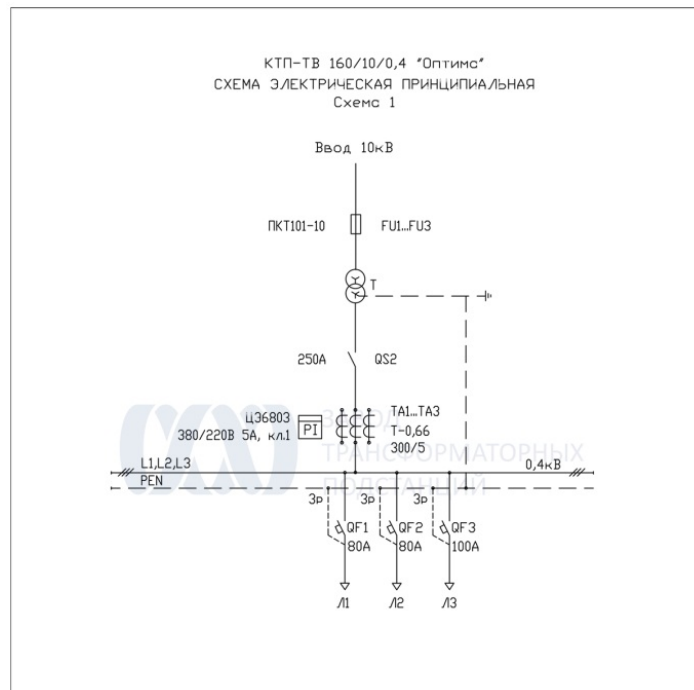

Основные характеристики:

Конструктивное исполнение	киосковая
Условное обозначение	КТП-ТВ
Электрическая схема	тупиковая
Способ установки	стационарная
Число трансформаторов	однотрансформаторная
Выполнение высоковольтного ввода	воздушный
Выполнение выводов отходящих линий на стороне НН	воздушный/кабельный
Выполнение нейтрали трансформатора на стороне НН	глухозаземленная, с изолированной нейтралью (по спец. заказу)
Uвн/Uнн, В	10(6)/0,4
Мощность силового трансформатора, кВА	160кВА

Трансформаторная подстанция КТП-ТВ 250/10(6)/0,4 "Оптимa"

Комплектная трансформаторная подстанция с воздушным типом ввода высоковольтного кабеля, с тупиковым типом присоединения подстанции к электросети. Подстанции КТП-ТВ "Оптимa", мощностью 250 кВА, могут выпускаться с разным номинальным напряжением: КТП-ТВ 250/10/0,4 или КТП-ТВ 250/6/0,4.

Подстанция является корпусом для силового трансформатора, мощность которого 250 кВА. Технический осмотр и обслуживание происходит снаружи.

Состоит из силового трансформатора, распределительного устройства РУ, устройства автоматического управления и защиты, а также вспомогательных сооружений.

Установлено коммутационное оборудование – рубильники или автоматические выключатели.

Габаритные размеры КТП-ТВ 250/10/0,4 "Оптимa"

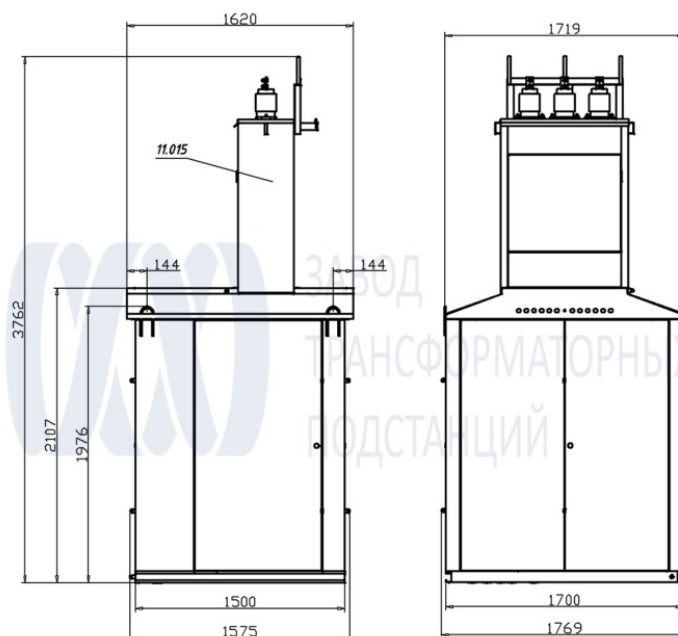


Схема электрическая принципиальная для КТП-ТВ "Оптимa" 250/6/0,4


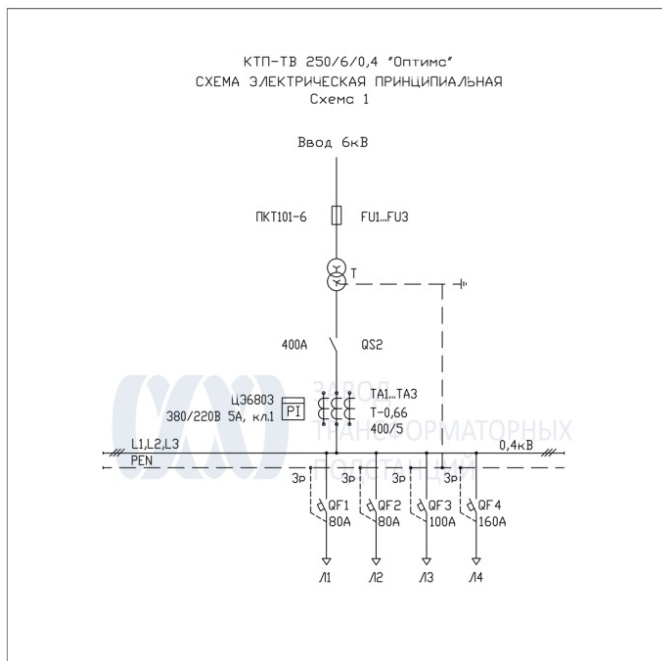


Схема электрическая принципиальная для КТП-ТВ "Оптимa" 250/10/0,4

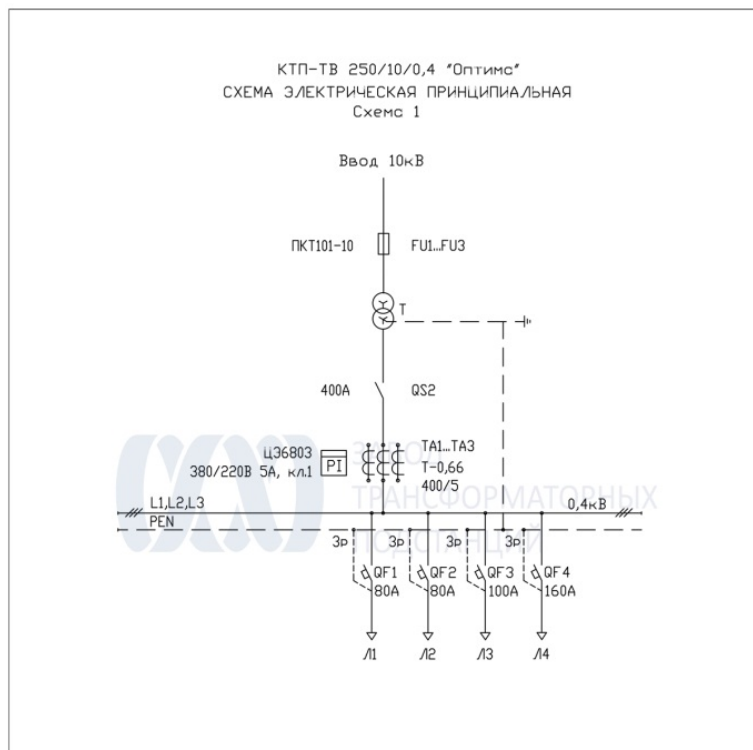

Основные характеристики:

Конструктивное исполнение	киосковая
Условное обозначение	КТП-ТВ
Электрическая схема	тупиковая
Способ установки	стационарная
Число трансформаторов	однотрансформаторная
Выполнение высоковольтного ввода	воздушный
Выполнение выводов отходящих линий на стороне НН	воздушный/кабельный
Выполнение нейтрали трансформатора на стороне НН	глухозаземленная, с изолированной нейтралью (по спец. заказу)
Uвн/Uнн, В	10(6)/0,4
Мощность силового трансформатора, кВА	250кВА

Трансформаторная подстанция КТП-ТВ 400/10(6)/0.4 "Оптима"

Комплектная трансформаторная подстанция с воздушным типом ввода высоковольтного кабеля, с тупиковым типом присоединения подстанции к электросети. Подстанции КТП-ТВ "Оптима", мощностью 400 кВА, могут выпускаться с разным номинальным напряжением: КТП-ТВ 400/10/0,4 или КТП-ТВ 400/6/0,4.

Подстанция является корпусом для силового трансформатора, мощность которого 400 кВА. Технический осмотр и обслуживание происходит снаружи.

Состоит из силового трансформатора, распределительного устройства РУ, устройства автоматического управления и защиты, а также вспомогательных сооружений.

Установлено коммутационное оборудование – рубильники или автоматические выключатели.

Габаритные размеры КТП-ТВ 400/10/0,4 "Оптима"

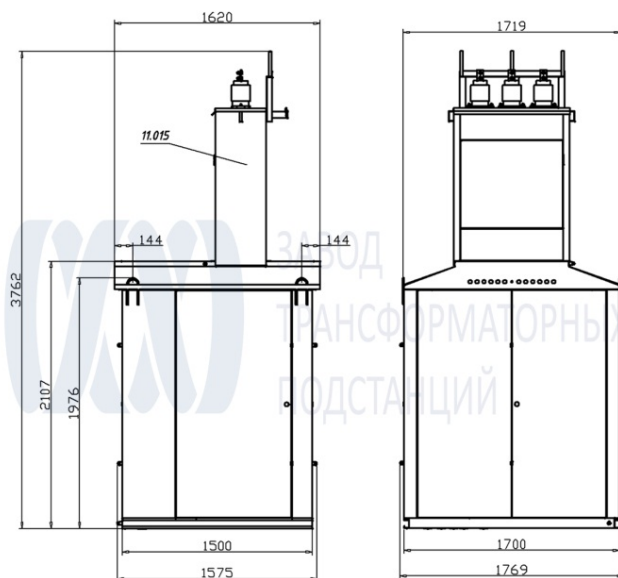


Схема электрическая принципиальная для КТП-ТВ "Оптимa" 400/6/0,4


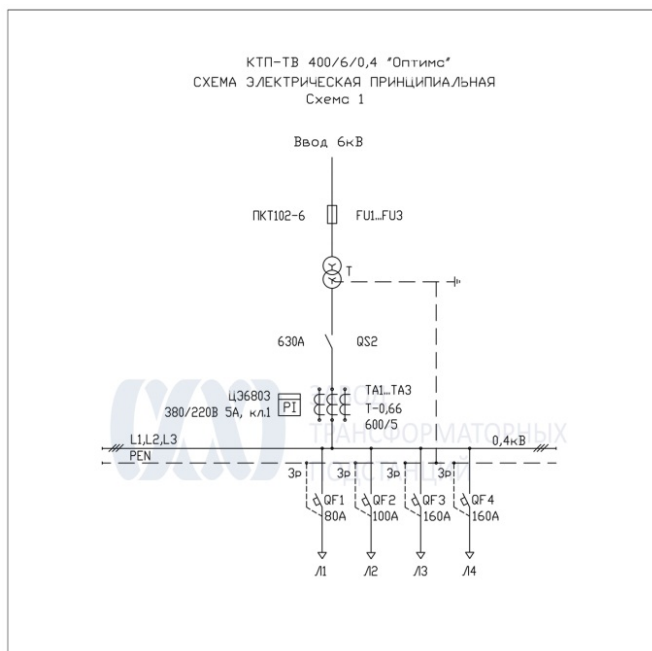


Схема электрическая принципиальная для КТП-ТВ "Оптимa" 400/10/0,4

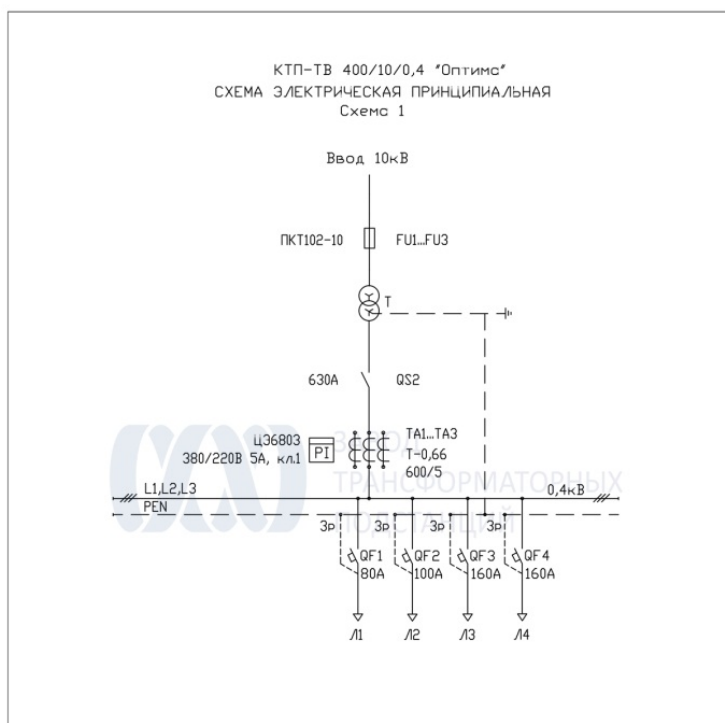

Основные характеристики:

Конструктивное исполнение	киосковая
Условное обозначение	КТП-ТВ
Электрическая схема	тупиковая
Способ установки	стационарная
Число трансформаторов	однотрансформаторная
Выполнение высоковольтного ввода	воздушный
Выполнение выводов отходящих линий на стороне НН	воздушный/кабельный
Выполнение нейтрали трансформатора на стороне НН	глухозаземленная, с изолированной нейтралью (по спец. заказу)
Uвн/Uнн, В	10(6)/0,4
Мощность силового трансформатора, кВА	400кВА

Трансформаторная подстанция КТП-ТВ 630/10(6)/0,4 "Оптима"

КТП с кабелем воздушного типа ввода и с тупиковым типом присоединения подстанции. Подстанции КТП-ТВ "Оптима", мощностью 630 кВА, могут выпускаться с разным номинальным напряжением: КТП-ТВ 630/10/0,4 или КТП-ТВ 630/6/0,4.

Является цельным металлическим корпусом, внутри которого расположен трансформатор, мощностью 630 кВА.

Обслуживание и осмотр КТП производится снаружи.

Внутри подстанции расположены распределительное устройство РУ, вспомогательные сооружения, силовой трансформатор и устройство автоматического управления и защиты. Имеется коммутационное оборудование – рубильники или автоматические выключатели.

Габаритные размеры КТП-ТВ "Оптима" 630/10/0,4

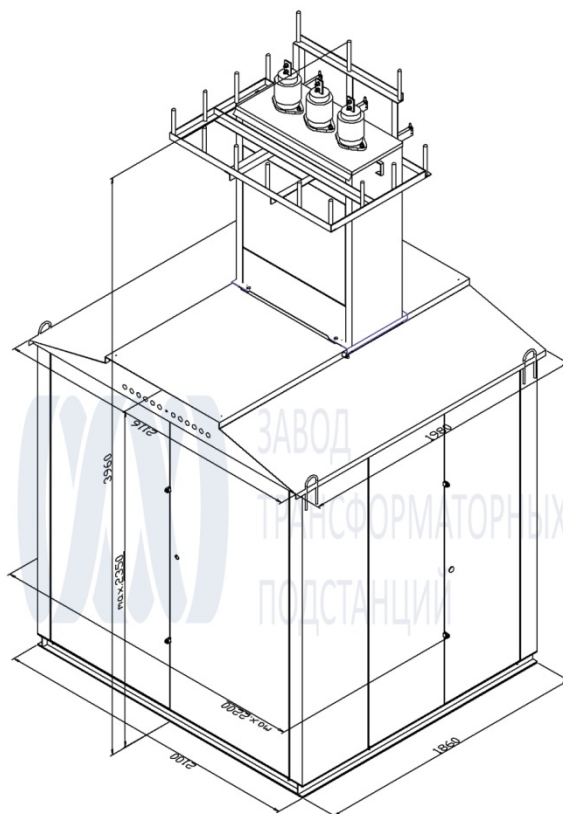


Схема электрическая принципиальная для КТП-ТВ "Оптима" 630/6/0,4


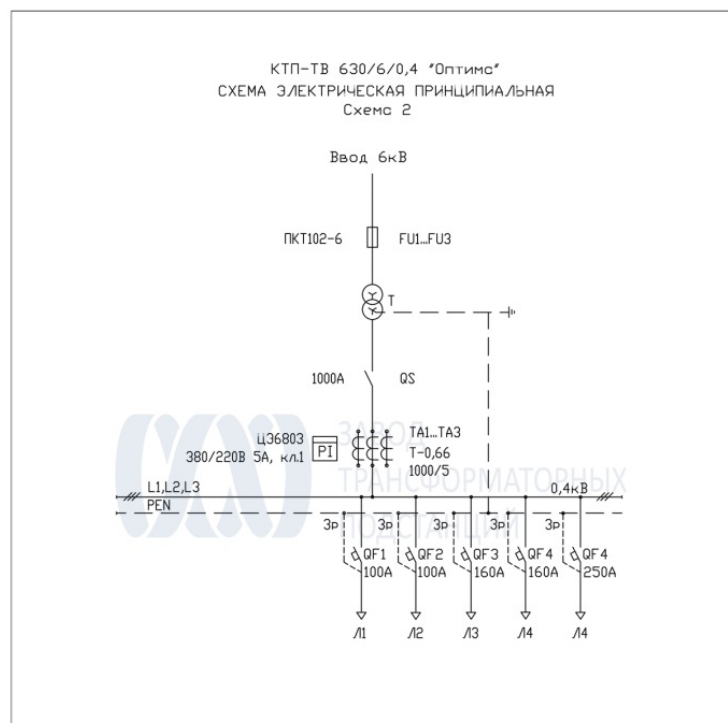


Схема электрическая принципиальная для КТП-ТВ "Оптимa" 630/10/0,4

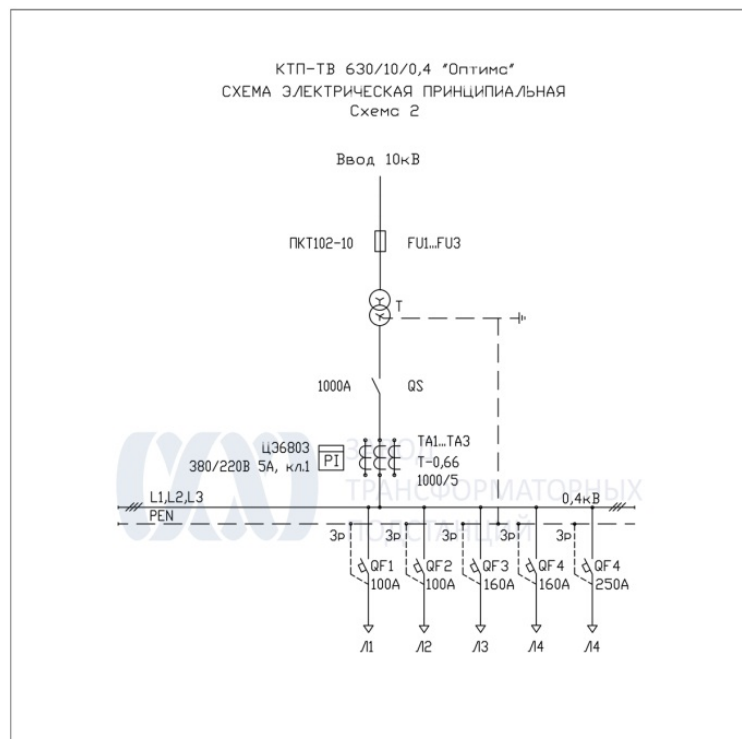

Основные характеристики:

Конструктивное исполнение	киосковая
Условное обозначение	КТП-ТВ
Электрическая схема	тупиковая
Способ установки	стационарная
Число трансформаторов	однотрансформаторная
Выполнение высоковольтного ввода	воздушный
Выполнение выводов отходящих линий на стороне НН	воздушный/кабельный
Выполнение нейтрали трансформатора на стороне НН	глухозаземленная, с изолированной нейтралью (по спец. заказу)
Uвн/Uнн, В	10(6)\0,4
Мощность силового трансформатора, кВА	630кВА

Трансформаторная подстанция КТП-ТВ 1000/10(6)/0,4 "Оптимa"

Комплектная трансформаторная подстанция с воздушным типом ввода высоковольтного кабеля, с тупиковым типом присоединения подстанции к электросети. Подстанции КТП-ТВ "Оптимa", мощностью 1000 кВА, могут выпускаться с разным номинальным напряжением: КТП-ТВ 1000/10/0,4 или КТП-ТВ 1000/6/0,4.

Подстанция является корпусом для силового трансформатора, мощность которого 1000 кВА. Технический осмотр и обслуживание происходит снаружи.

Состоит из силового трансформатора, распределительного устройства РУ, устройства автоматического управления и защиты, а также вспомогательных сооружений.

Установлено коммутационное оборудование – рубильники или автоматические выключатели.

Габаритные размеры КТП-ТВ "Оптимa" 1000/10/0,4

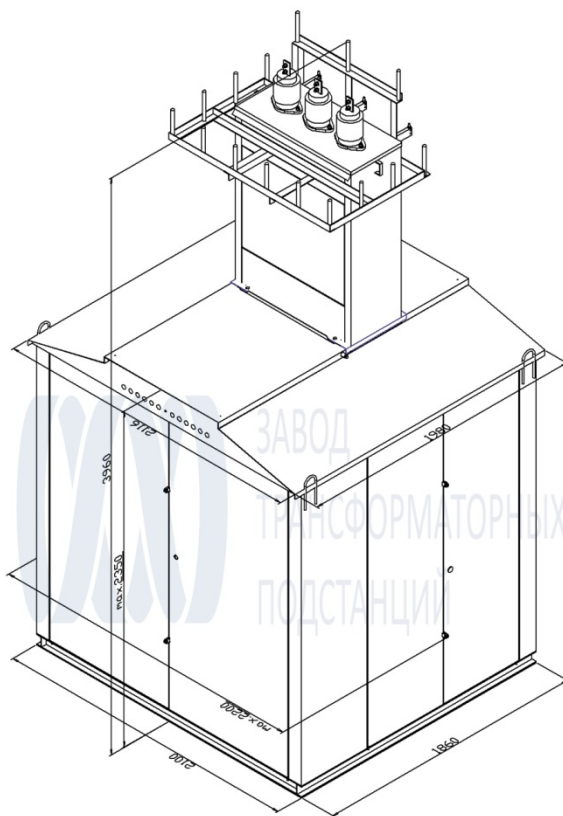


Схема электрическая принципиальная для КТП-ТВ 1000/6/0,4


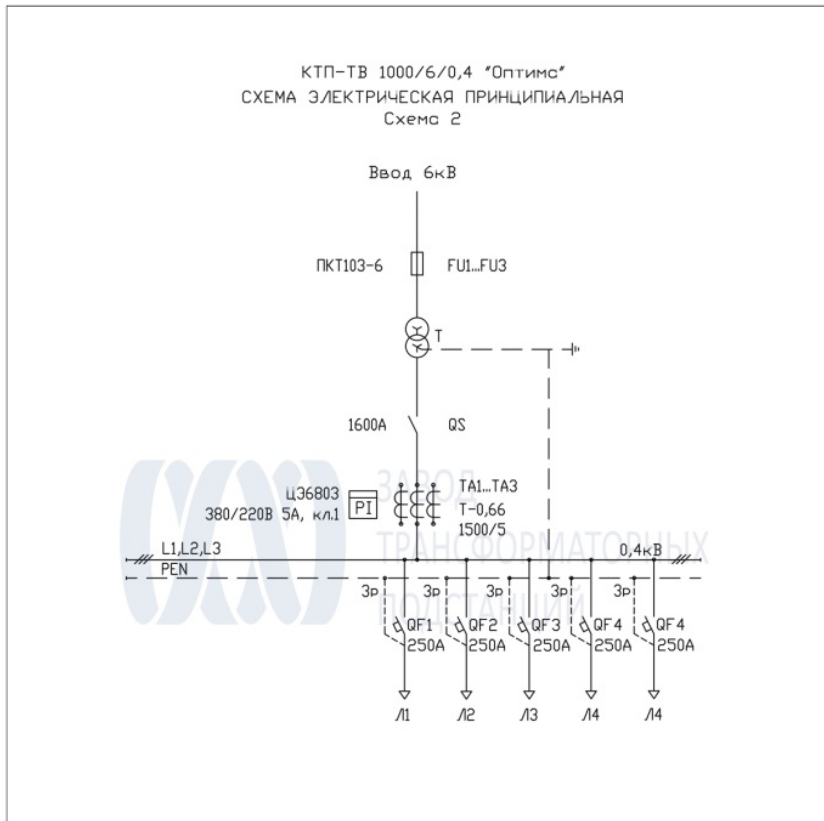


Схема электрическая принципиальная для КТП-ТВ 1000/10/0,4

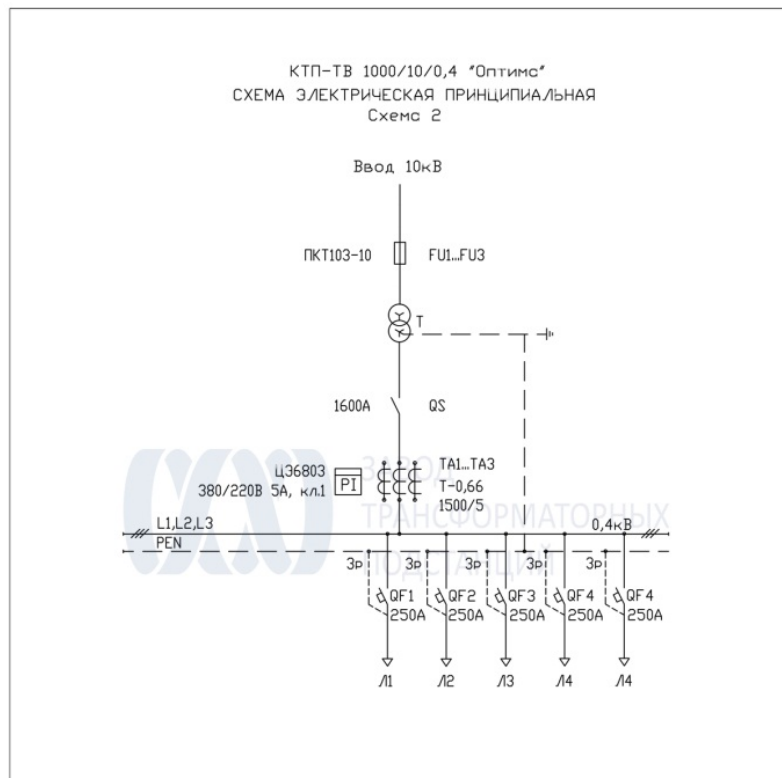

Основные характеристики:

Конструктивное исполнение	киосковая
Условное обозначение	КТП-ТВ
Электрическая схема	тупиковая
Способ установки	стационарная
Число трансформаторов	однотрансформаторная
Выполнение высоковольтного ввода	воздушный
Выполнение выводов отходящих линий на стороне НН	воздушный/кабельный
Выполнение нейтрали трансформатора на стороне НН	глухозаземленная, с изолированной нейтралью (по спец. заказу)
Uвн/Uнн, В	10(6)/0,4
Мощность силового трансформатора, кВА	1000кВА

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград(844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград(4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Нов город (831)429-08-12
 Новокузнецк (384)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел(4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза(8412)22-31-16
 Пермь(3 2)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец(8202)49-02-64
 Ярославль(4852)69-52-93

сайт: www.ztp.nt-rt.ru || единый адрес: zpt@nt-rt.ru